Kundendaten

Unternehmen:_____

Name: _____

Land: _____

TLF: _____

Fax: _____

Email: _____

Informationen zu Ihrem Wärmetauscher

Hersteller : _____ Anwendungsgebiet :_____

Material:	Kupfer :	Edelstahl : 304 ☐ 316 ☐	Aluminium:	Galva:	Sonstiges :
Rohre	☐____Ø	☐____Ø	☐____Ø	☐____Ø	_____
Lamellen	☐____mm	☐____mm	☐____mm	☐____mm	_____
Sammelrohre	☐____Ø	☐____Ø	☐____Ø	☐____Ø	_____
Rahmen	☐____mm	☐____mm	☐____mm	☐____mm	_____

Anschlussart: _____
Anzahl der Rohre in Höhe : _____
Anzahl der Reihen : _____
Lamellenabstand in mm: _____
Anzahl der Kreisläufe *: _____
*Anzahl der Röhren verlassen header
Optionen (Entlüftung , Header….)

_____
_____
_____
_____

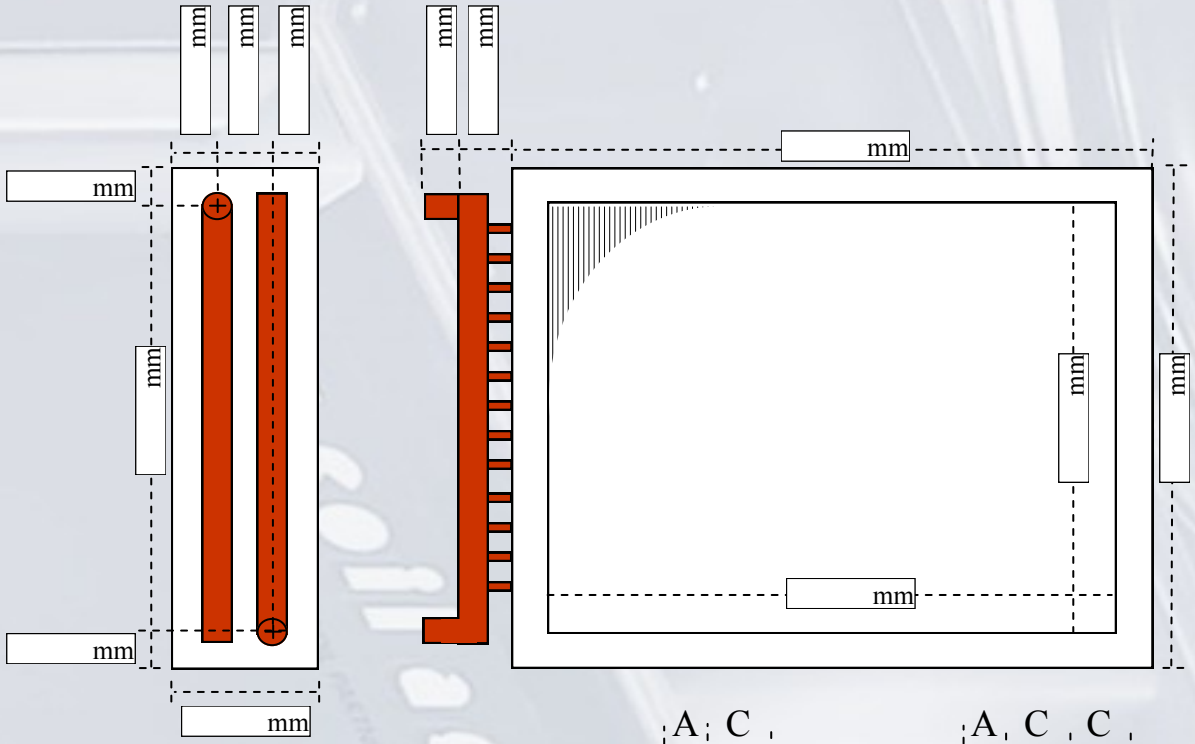

A_____

B_____

C_____

Lufterwärmer	☐
Luftkühler	☐
Verdampfer	☐
Kondensator	☐
Dampfkühler*	☐

*Dampf Betriebsdruck:___

Lufteintritt	°C	Leistung	kW
Relative Luftfeuchtigkeit	%	Medium	
Luftaustritt	°C	Eintritt Medium / Verdampf temp.	°C
Luftstrom	m^3/h	Austritt Medium / Kondens temp	°C
Maximal zulässiger Betriebsdruck (Luft)	Pa	Maximal zulässiger Betriebsdruck (Fluid)	kPa
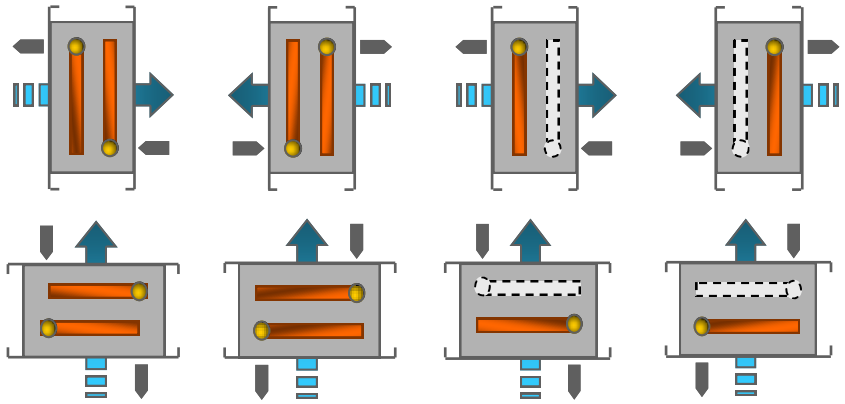
Luftrichtung und Einbaulage